

MEGMEET

PLC 手持操作终端随机手册

Rev: V1.0.1

B 5

400-666-2163 86 0755-86600500

(+86)0755-86600999

518067


www.megmeet.com

提示

PLC	1
	3
1	5
1.1	5
1.2	5
1.3	6
2	7
2.1 U	7
2.2	8
2.3	10
3	12
3.1	12
3.2 PLC	13
3.2.1	13
3.2.2 PLC	14
3.3	15
3.4	16
3.5	17
3.6	18
3.7	19
3.8	20
3.9	21
3.10	22

1 产品信息

1.1

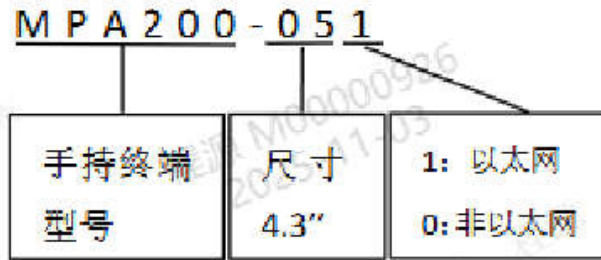

MPA200 PLC

05

4.3


1

PLC

0

PLC

1.2

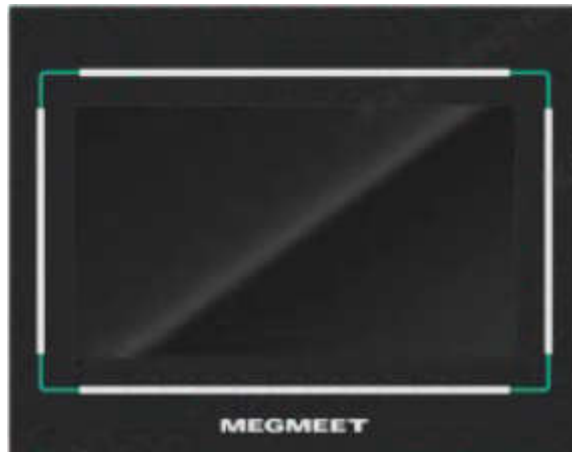

1.3



2 环境烧录

2.1 U

PLC

!!!


:

(1) Environment_Tool.zip

tpcbakup

(2) tpcbakup U U


1- 3 :

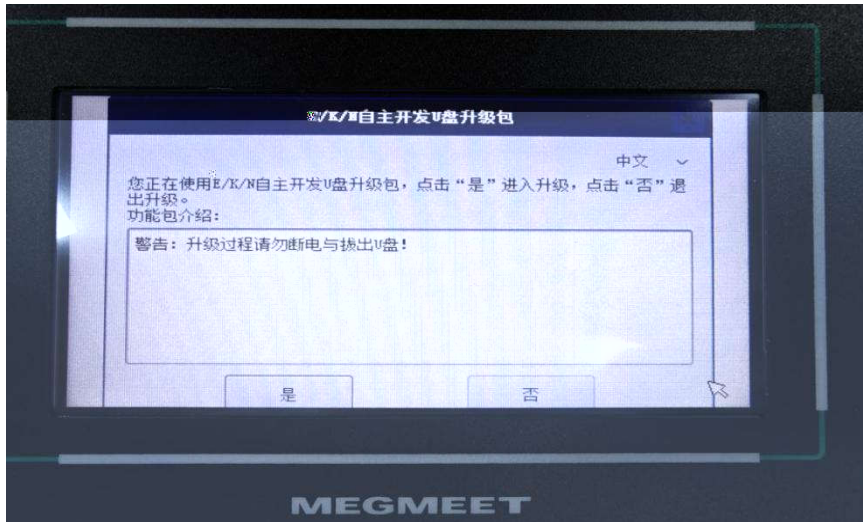

1 “ ”



2 “ ”

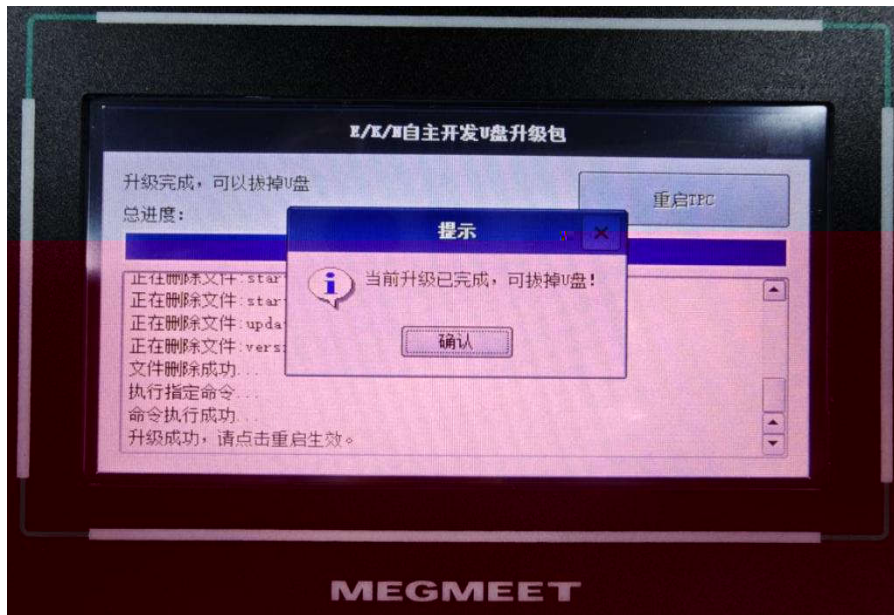

3

(3)

U

(4)

U

tpcbakup

tpcbakup

2.2

PLC

U

U

:

(1)

U

tpcbakup,

U

;

(2)

UDidsk_Tool.zip

tpcbakup;

(3)

tpcbakup


U

U

4- 5




4 U ,

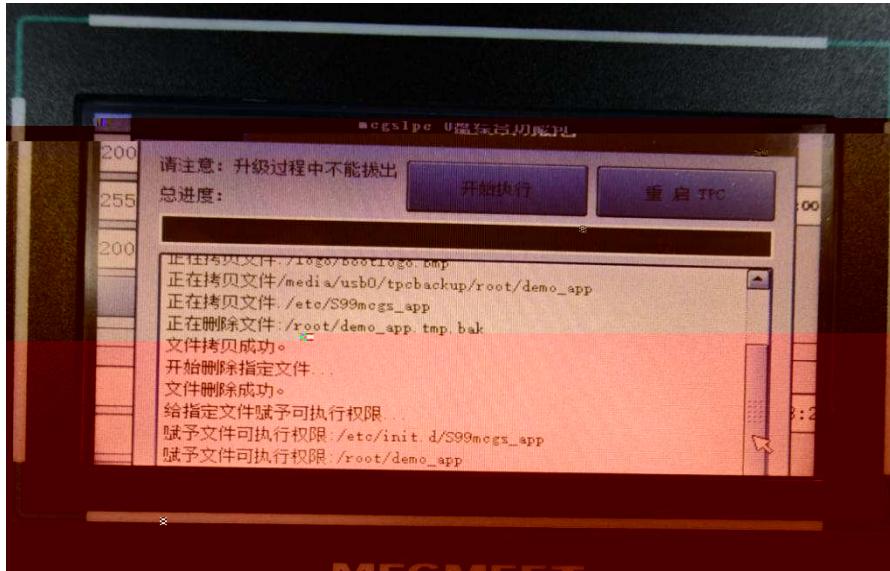

5

- (4) U ;
- (5) U tpcbakup tpcbakup
- U

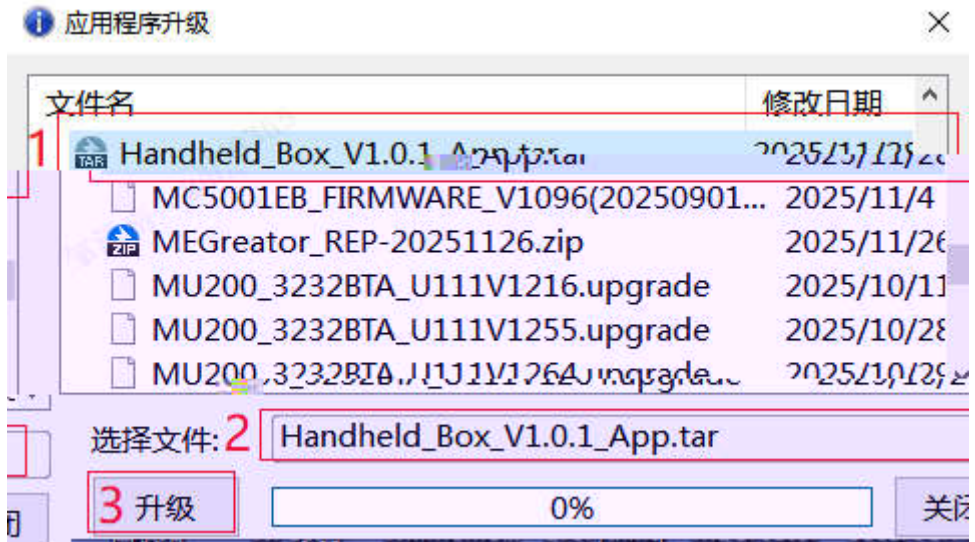

8

(5)

3 功能页面说明

3.1

8

: PLC



9

9

LOGO

PLC

:

: PLC

[PLC IP]


3.2 PLC

PLC

PLC

PLC

3.2.1 设备搜索页面

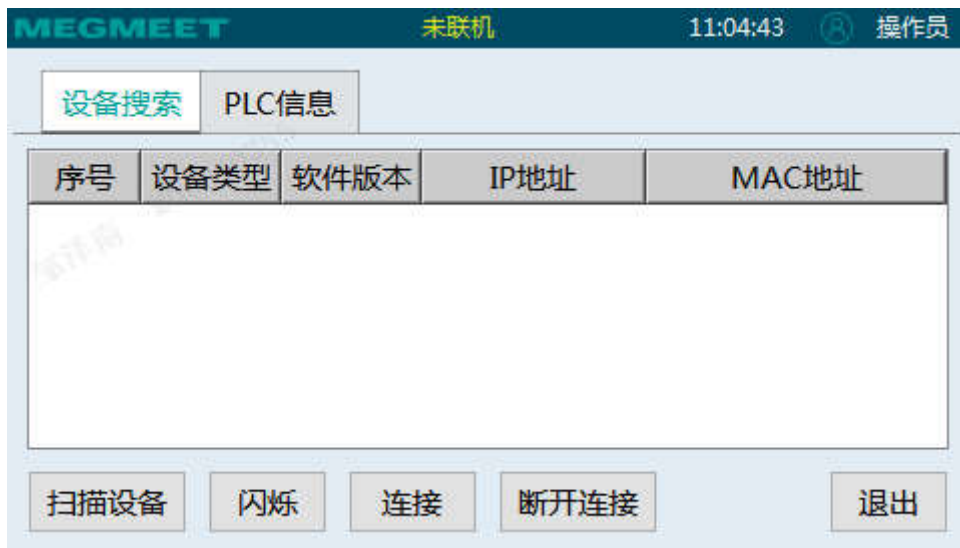

10

PLC

PLC

PLC IP

PLC MAC

30

PLC

10HZ

2 2

6

:

PLC

PLC

” ”

:

PLC

3.2.2 PLC 信息页面

PLC

PLC

PLC

PLC

MEGMEET 未联机 11:35:44 操作员

设备搜索 PLC信息

序号	名称	数据
1	CPU类型	
2	版本号	
3	当前扫描速率	
4	最小扫描速率	

读取PLC信息 退出

11 PLC

PLC

PLC

PLC

3.3

Megreator PLC

PLC

序号	程序名	剩余次数	修
1	MU100_TEST(MU100_4040BTA)	100	2025_1
2	MU320简单测试程序(MU320_2424BBA)	98	2025_1
3	测试程序(MC5001EB)	96	2025_1
4	MC5001EB_Expand(MC5001EB)	31	2025_1

选择程序:

下载 删除 退出

12

:

1 0
Megreator

10 10
Megreator

Megreator

PLC PLC ()

PLC

PLC

3.4

PLC

PLC

PLC

PLC



13

:

PLC

PLC

,

PLC

-

10

:

PLC

:

PLC

:

3.5

PLC U
U , PLC (.upgrade)
PLC



3.6



15

: Megreator PLC 1 IP 192.168.1.X
PLC IP

3.7

()



16

:
PLC PLC

3.8


序号	运行记录	时间
1	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:3...
2	退出操作终端!!!	2025-12-02 10:2...
3	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:0...
4	退出操作终端!!!	2025-11-27 20:3...
5	启动操作终端!!!	2025-11-27 19:2...

清空 退出

3.9

PLC

PLC

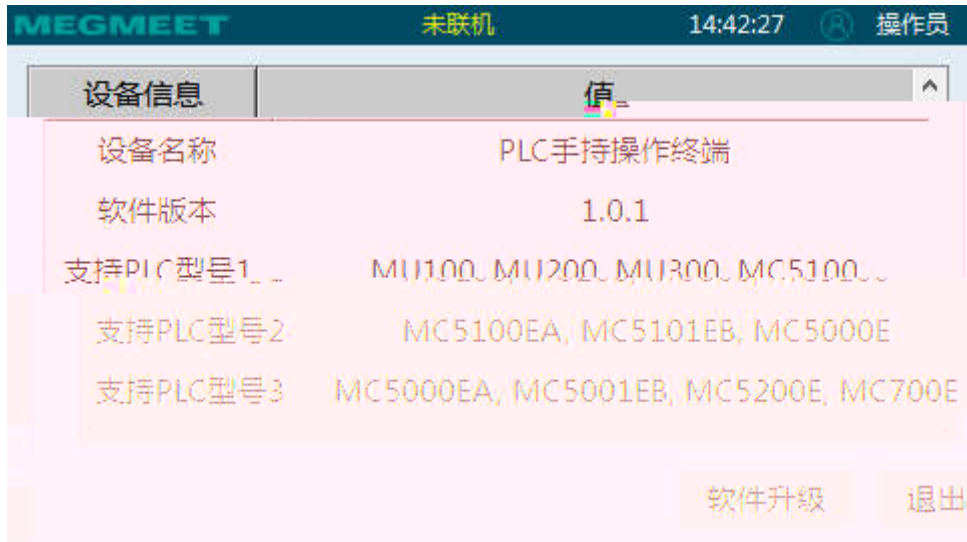

18

, U

(.tar)

3.10



19



20